2026.09.14 13:47:46
Branka Lesnik
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-26/86983-26/93634
Naročnik:	KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O. CANKARJEVA CESTA 11 1241 Kamnik
Naročilo:	Naročilnica št., NA-28/2026, z dne 07.01.2026; Ponudba: PO-2300-25/86983-26/97485, z dne 24.11.2025
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Vodja naloge:	Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Maribor,	14.09.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Stahovica, črpališče Calcit
Številka vzorca:	26/93634
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 Kamnik
Vzorec odvzel:	Branka Lesnik, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	10.09.2026 12:20
Mesto odvzema:	Vodovod Iverje - Kamnik, Stahovica, črpališče Calcit, pipa, po dezinfekciji
Vzorec sprejel:	Branka Lesnik
Kraj in čas sprejema:	Kranj, 10.09.2026 14:30

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/86983-26/93634-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1004-26/86983-26/93634-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-26/86983-26/93634-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-26/86983-26/93634-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Stahovica, črpališče Calcit
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/93634
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge:	Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik:	KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 Kamnik
Naročilo:	Naročilnica št., NA-28/2026, z dne 07.01.2026; Ponudba: PO-2300-25/86983-26/97485, z dne 24.11.2025
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 259006, 10.09.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Iverje - Kamnik, Stahovica, črpališče Calcit, pipa, po dezinfekciji
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način A (pitna voda iz distribucijskega omrežja)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 10.09.2026 12:20

Odvzel: Branka Lesnik, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 10.09.2026 14:30

Sprejel: Branka Lesnik

Datum poročila: 14.09.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema

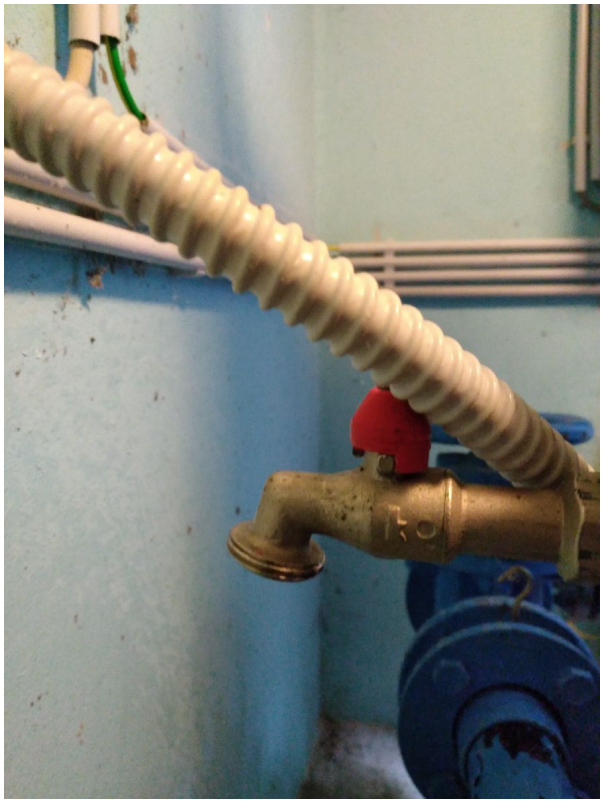

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-26/86983-26/93634-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju nestanovitnega vremena z manjšimi padavinami, nevihtami
Vreme v času vzorčenja	dež

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Temperatura vode	12.4		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
pH	7.8				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
	Meritev opravljena pri T = 12.6 °C					
Električna prevodnost (20°C)	235		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 12.4 °C*					
Klor-prosti	0.09		mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Motnost	<0.1	#	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26
Vonj	brez posebnosti	#			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	10.09.26 10.09.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Branka Lesnik, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Branka Lesnik, dipl.san.inž. ob 14.09.2026 13:47

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1004-26/86983-26/93634-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Stahovica, črpališče Calcit
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/93634
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik: KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 Kamnik
Naročilo: Naročilnica št., NA-28/2026, z dne 07.01.2026; Ponudba: PO-2300-25/86983-26/97485, z dne 24.11.2025
Mesto odvzema: Vodovod Iverje - Kamnik, Stahovica, črpališče Calcit, pipa, po dezinfekciji
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 10.09.2026 12:20
Odvzel: Branka Lesnik, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 10.09.2026 14:30
Sprejel: Branka Lesnik

Datum poročila: 14.09.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Barva (436 nm)	<0.1	m^{-1}		SIST EN ISO 7887:2012, metoda B, KR	14.09.26 14.09.26
Permanganatni indeks (oksidativnost)	3.6	mg/L	O_2	SIST EN ISO 8467:1998, KR	14.09.26 14.09.26
Amonij	<0.02	mg/L	NH_4^+	SIST ISO 7150-1:1996, KR	14.09.26 14.09.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.

Elektronsko podpisal mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem. ob 14.09.2026 12:36:02

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 4004-26/86983-26/93634-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Stahovica, črpališče Calcit
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/93634; Lab. št.: 26/10731
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge:	Branka Lesnik, dipl.san.inž.
Naročnik:	KOMUNALNO PODJETJE KAMNIK D.O.O., CANKARJEVA CESTA 11, 1241 Kamnik
Naročilo:	Naročilnica št., NA-28/2026, z dne 07.01.2026; Ponudba: PO-2300-25/86983-26/97485, z dne 24.11.2025
Mesto odvzema:	Vodovod Iverje - Kamnik, Stahovica, črpališče Calcit, pipa, po dezinfekciji
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 10.09.2026 12:20
Odvzel: Branka Lesnik, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 10.09.2026 14:47
Prevzel: Sabina Špenko

Datum poročila: 14.09.2026

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat		Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli MPN	ISO 9308-2:2012, KR	<1		MPN/100 mL	10.09.2026 11.09.2026
Koliformne bakterije MPN	ISO 9308-2:2012, KR	<1		MPN/100 mL	10.09.2026 11.09.2026
Enterokoki MPN	Enterolert DW, KR	<1	#	MPN/100 mL	10.09.2026 11.09.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 1		CFU/mL	10.09.2026 14.09.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 1		CFU/mL	10.09.2026 14.09.2026

Analitik:
Špela Rupnik, mag. biotehnolog.

Odgovorna oseba:
dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol.

Elektronsko podpisal dr. Tanja Petelinc, univ. dipl. mikrobiol. ob 14.09.2026 07:32:42

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.